

Y-Schmutzfänger

PN 10/25 DN 15 – 300


**SF322F-AA**

aus Sphäroguss mit Flanschen

Standardsieb

angewandte Normen:

EN 558-1, EN 1092  
PED 97/23 EG

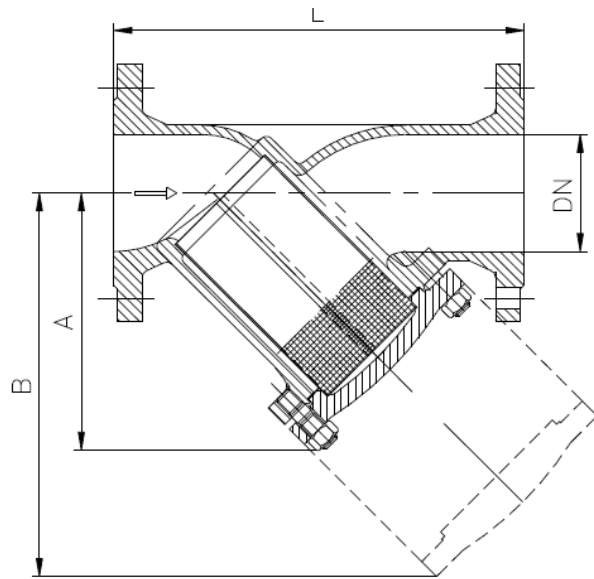

| DN  | Baumaße (mm) |     |     | Maschen-<br>weite | Kv-Wert           | Gewicht |
|-----|--------------|-----|-----|-------------------|-------------------|---------|
|     | L<br>GR-1    | A   | B   | mm                | m <sup>3</sup> /h | kg      |
| 15  | 130          | 75  | 115 | 0,50              | 5,3               | 2,2     |
| 20  | 150          | 75  | 115 | 0,50              | 9,5               | 3,3     |
| 25  | 160          | 90  | 135 | 0,85              | 16,5              | 3,8     |
| 32  | 180          | 90  | 135 | 0,85              | 20,0              | 5,0     |
| 40  | 200          | 110 | 170 | 0,85              | 33,0              | 6,5     |
| 50  | 230          | 120 | 190 | 0,85              | 54,0              | 8,5     |
| 65  | 290          | 140 | 220 | 0,85              | 95,0              | 12,0    |
| 80  | 310          | 165 | 265 | 1,20              | 140,0             | 16,6    |
| 100 | 350          | 220 | 340 | 1,20              | 201,0             | 25,0    |
| 125 | 400          | 260 | 410 | 1,20              | 340,0             | 39,0    |
| 150 | 480          | 300 | 475 | 1,20              | 526,0             | 61,5    |
| 200 | 600          | 360 | 580 | 1,20              | 870,0             | 109,6   |
| 250 | 730          | 470 | 680 | 1,20              | 1260,0            | 162,4   |
| 300 | 850          | 560 | 820 | 1,20              | 1735,0            | 280,5   |

| 4*                 |       |         | Deckeldichtung                                                                | Graphit                | Ersatzteil                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3*                 |       |         | Sieb                                                                          | 1.4301                 | Ersatzteil                                                                                                                                                   |
| 2                  |       |         | Deckel                                                                        | EN-GJS-400-15 (GGG-40) |                                                                                                                                                              |
| 1                  |       |         | Gehäuse                                                                       | EN-GJS-400-15 (GGG-40) |                                                                                                                                                              |
| Pos.               | Menge | Einheit | Benennung                                                                     | Norm – Kurzbezeichnung | Bemerkung                                                                                                                                                    |
| Erstellt / Geprüft |       |         | Vorgang                                                                       | Änd.datum              |  <p>+49/391/52 08 93 74<br/>armaturen@miranox.de<br/>www.miranox.de</p> |
| Blatt              | Rev.  |         | Benennung                                                                     | Ausg.datum             |                                                                                                                                                              |
| 1                  | 0     |         | <b>SF322F(DN)AA0010</b><br><b>SF322F(DN)AA0016</b><br><b>SF322F(DN)AA0025</b> | 2012-03-23             |                                                                                                                                                              |